
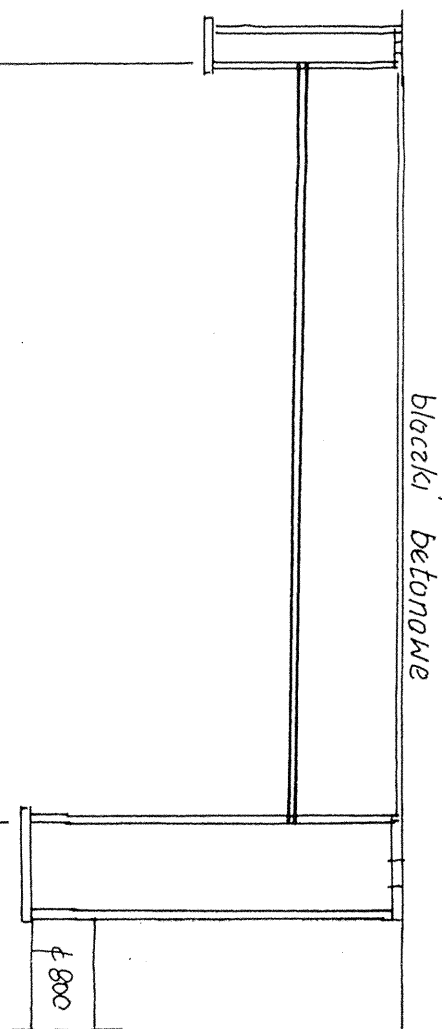


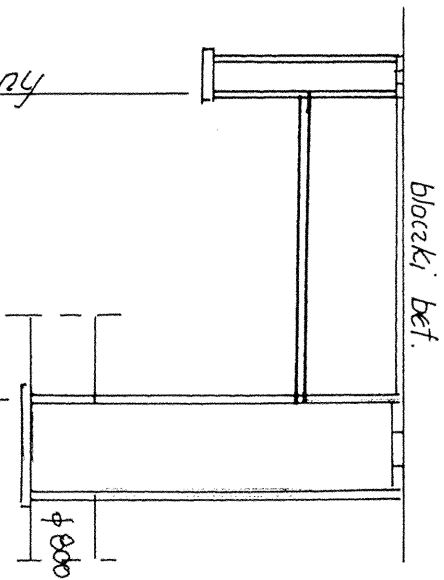

P.P. 105.00				
Rzędna terenu	115.18			
Rzędna dna rurociąg.	112.78 113.78			
Spadek i średnica.	i = 0,5% φ 200			
Odległości.	0,0	4,0		
Głębokość.	24 1,4	1,3 4,01		
Oznaczenia.	W3	D2		

	115.01			
	112.61 113.61			
	i = 0,5% φ 200 PVC			
	0,0	10,0		
	24 1,4	1,50 4,01		
	W4	D2		

Podłączenie wpustów W3 i W4

IMIE I NAZWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Podpis
PROJEKTANT	inż. P. NOWAKOWSKI	26/11/14
SPRAWDZ		
INWESTOR	UMIE W KOZIENICACH	OBJEKT
		ul. Piłsudskiego

SKALA	STADIUM	DATA	NUMER
1:100	P.B.N	06.2005	D-1147.6

ENERGETYKA

BUDO PROJEKTÓW Sp. z o.o.
 Rodom, ul. Młynarska 19
 tel. 363 94 80
 fax 360 04 44
 e-mail: energetyka@budo.com.pl